


Vbus-70V FAN 交換手順説明

FAN 交換は以下の手順をお願いします。

注意 1) 筐体の電源を ON にした状態での作業においても問題ありませんがより安全を考慮し、可能であれば電源を切ってから交換をお願いします。

注意 2) FAN を交換する前にコネクタの変形が無いか確認をお願いします。

ファンユニット交換方法

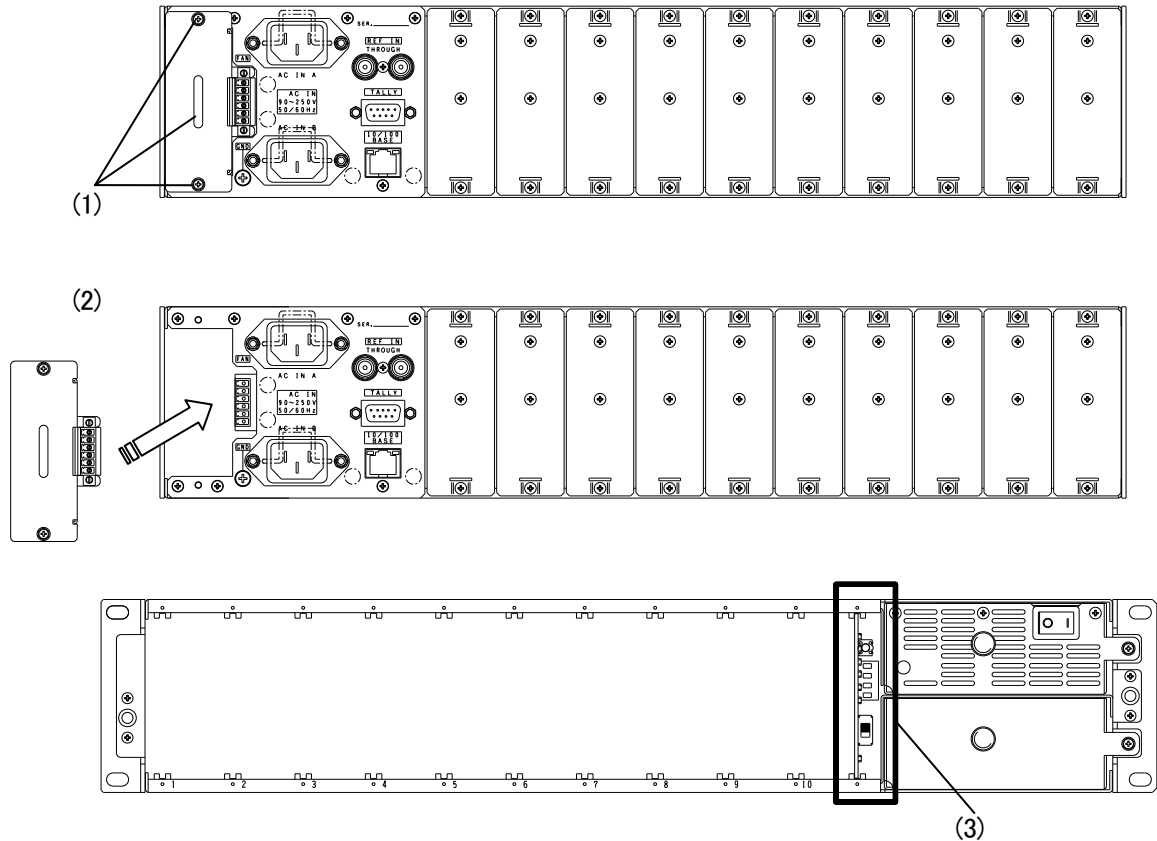

- (1) ファンユニット取り付けネジを緩めファンユニット取手を使って引き抜きます。
- (2) 交換用ファンユニットを挿入し、ファンユニット取り付けネジを締めて固定します。
- (3) Vbus-70V 前面にある FAN LED が橙色点滅していなければ正常動作となります。

Vbus-70V-02 の取扱説明書が必要な場合は下記 URL からダウンロードして下さい。

<http://www.videotron.co.jp/products/pdf/vbus-70v-02.pdf>